



221601060139
有效期2028年3月20日

報告

检测

ST REPORT

TEST

32023-0001C2

报告编号 ZYTHJE

11

检测类型 委托检测

三和新能源电力有限公司

委托单位 泌阳县丰

[illegible]

1. **QUESTION** 2. **ANSWER** 3. **QUESTION** 4. **ANSWER**

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

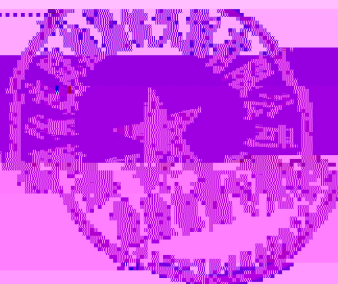


Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a word), then a response is generated (a word), and finally, the response is evaluated (a word). The response is then used as the stimulus for the next trial. The process is repeated for multiple trials.

Abstract

Abstract



一、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意,不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责。

六、未经本公司同意,本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的,本公司将依法追究其法律责任。

七、如对本报告有异议,请于收到本报告之日起以书面或电话形式向本公司提出。

检 测 报 告

4.1.1 检测依据

1.《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	2.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	3.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	4.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	5.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	6.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	7.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	8.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	9.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	10.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

2、所用仪器均经国家计量检定合格并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均持证上岗；

1.《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	2.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	3.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	4.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	5.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	6.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	7.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	8.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	9.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006	10.《生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标》GB/T 5750.4-2006
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年份）	检测设备名称及编号	检出结果
地下水	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标（1.1 色度铂-钴标准比色法） GB/T 5750.4-2006	—	5 度
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标（1.2 嗅和味嗅闻法和味觉法） GB/T 5750.4-2006	—	—
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标（1.1 肉眼可见物 直接观察法） GB/T 5750.4-2006	—	—
	浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和嗅味指标（1.1 浊度散射光法） GB/T 5750.4-2006	—	—

检测报告

[illegible]

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	检出限
理化类	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（GB 8960-2005）	分光光度计	0.05mg/L
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（GB 14669-1993）	紫外可见分光光度计	0.05mg/L

总大肠菌群	多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局编	电热恒温培养箱		总大肠菌群数
大肠菌群总数的测定	平板计数法 HJ 1000-2018	箱 DH-360AB	--	数

五、检测结果

(1) 地下水

检测项目	样品编号	样品状态	检测点位
氨氮	19-06-2019-001	水样	厂区东侧1#地下水
硫化物	19-06-2019-002	水样	厂区东侧1#地下水

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	单位
厂区东侧1#地下水 监测井	锰	ND	mg/L
	铜	ND	mg/L
	锌	ND	mg/L
	铝	0.022	mg/L
	挥发酚	ND	mg/L
厂区西侧1#地下水 监测井	阴离子表面活性剂	ND	mg/L
	耗氧量	1.66	mg/L
	氨氮	0.084	mg/L
	硫化物	ND	mg/L
	钠	54.7	mg/L
厂区南侧1#地下水 监测井	总大肠菌群	<2	MPN/100mL
	细菌总数	52	CFU/mL
	色度	<5	度
	臭和味	无	/
	肉眼可见物	无	/

厂区北侧1#地下水 监测井	硫酸盐	97.9	mg/L
	氯化物	99.9	mg/L
厂区东边1#地下水 监测井	铁	ND	mg/L
	锰	ND	mg/L
	铜	ND	mg/L
	锌	1.889	mg/L
	铝	ND	mg/L
	挥发酚	ND	mg/L
	阴离子表面活性剂	ND	mg/L
	耗氧量	1.44	mg/L
	氨氮	0.080	mg/L
	硫化物	ND	mg/L

检测单位: 浙江
检测人: 王强

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	单位
污水处理站北侧 2# 地下水监测井	钠	22.9	mg/L
	总大肠菌群	<2	MPN/100mL
	细菌总数	34	CFU/mL
	色度	<5	度
	臭和味	无	/
	肉眼可见物	无	/

	油类	1.6	NTU
	pH	7.4	无量纲
	总硬度	333	mg/L
	溶解性总固体	405	mg/L

污水处理站西侧 3# 地下水监测井	锰	ND	mg/L
	铜	ND	mg/L

离子表面活性剂	ND	mg/L	阴
耗氧量	0.72	mg/L	

36	CFU/mL	细菌总数	
详见检测分析方法,		备注	1.“ND”表示检测结果低于检出限,检出限见 2.只对当时采集的样品负责。

王淑红
2023.02.05

编制: 高斌 审核:
签发: 申高明 签发日期:
签发人姓名: 申高明