



1774123456789

贝源检测有限公司

检测项目
检测日期

检测地点

检测人员

检测时间

检测地点

检测时间

检测地点

检测时间

检测地点

检测时间

检测地点



报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作



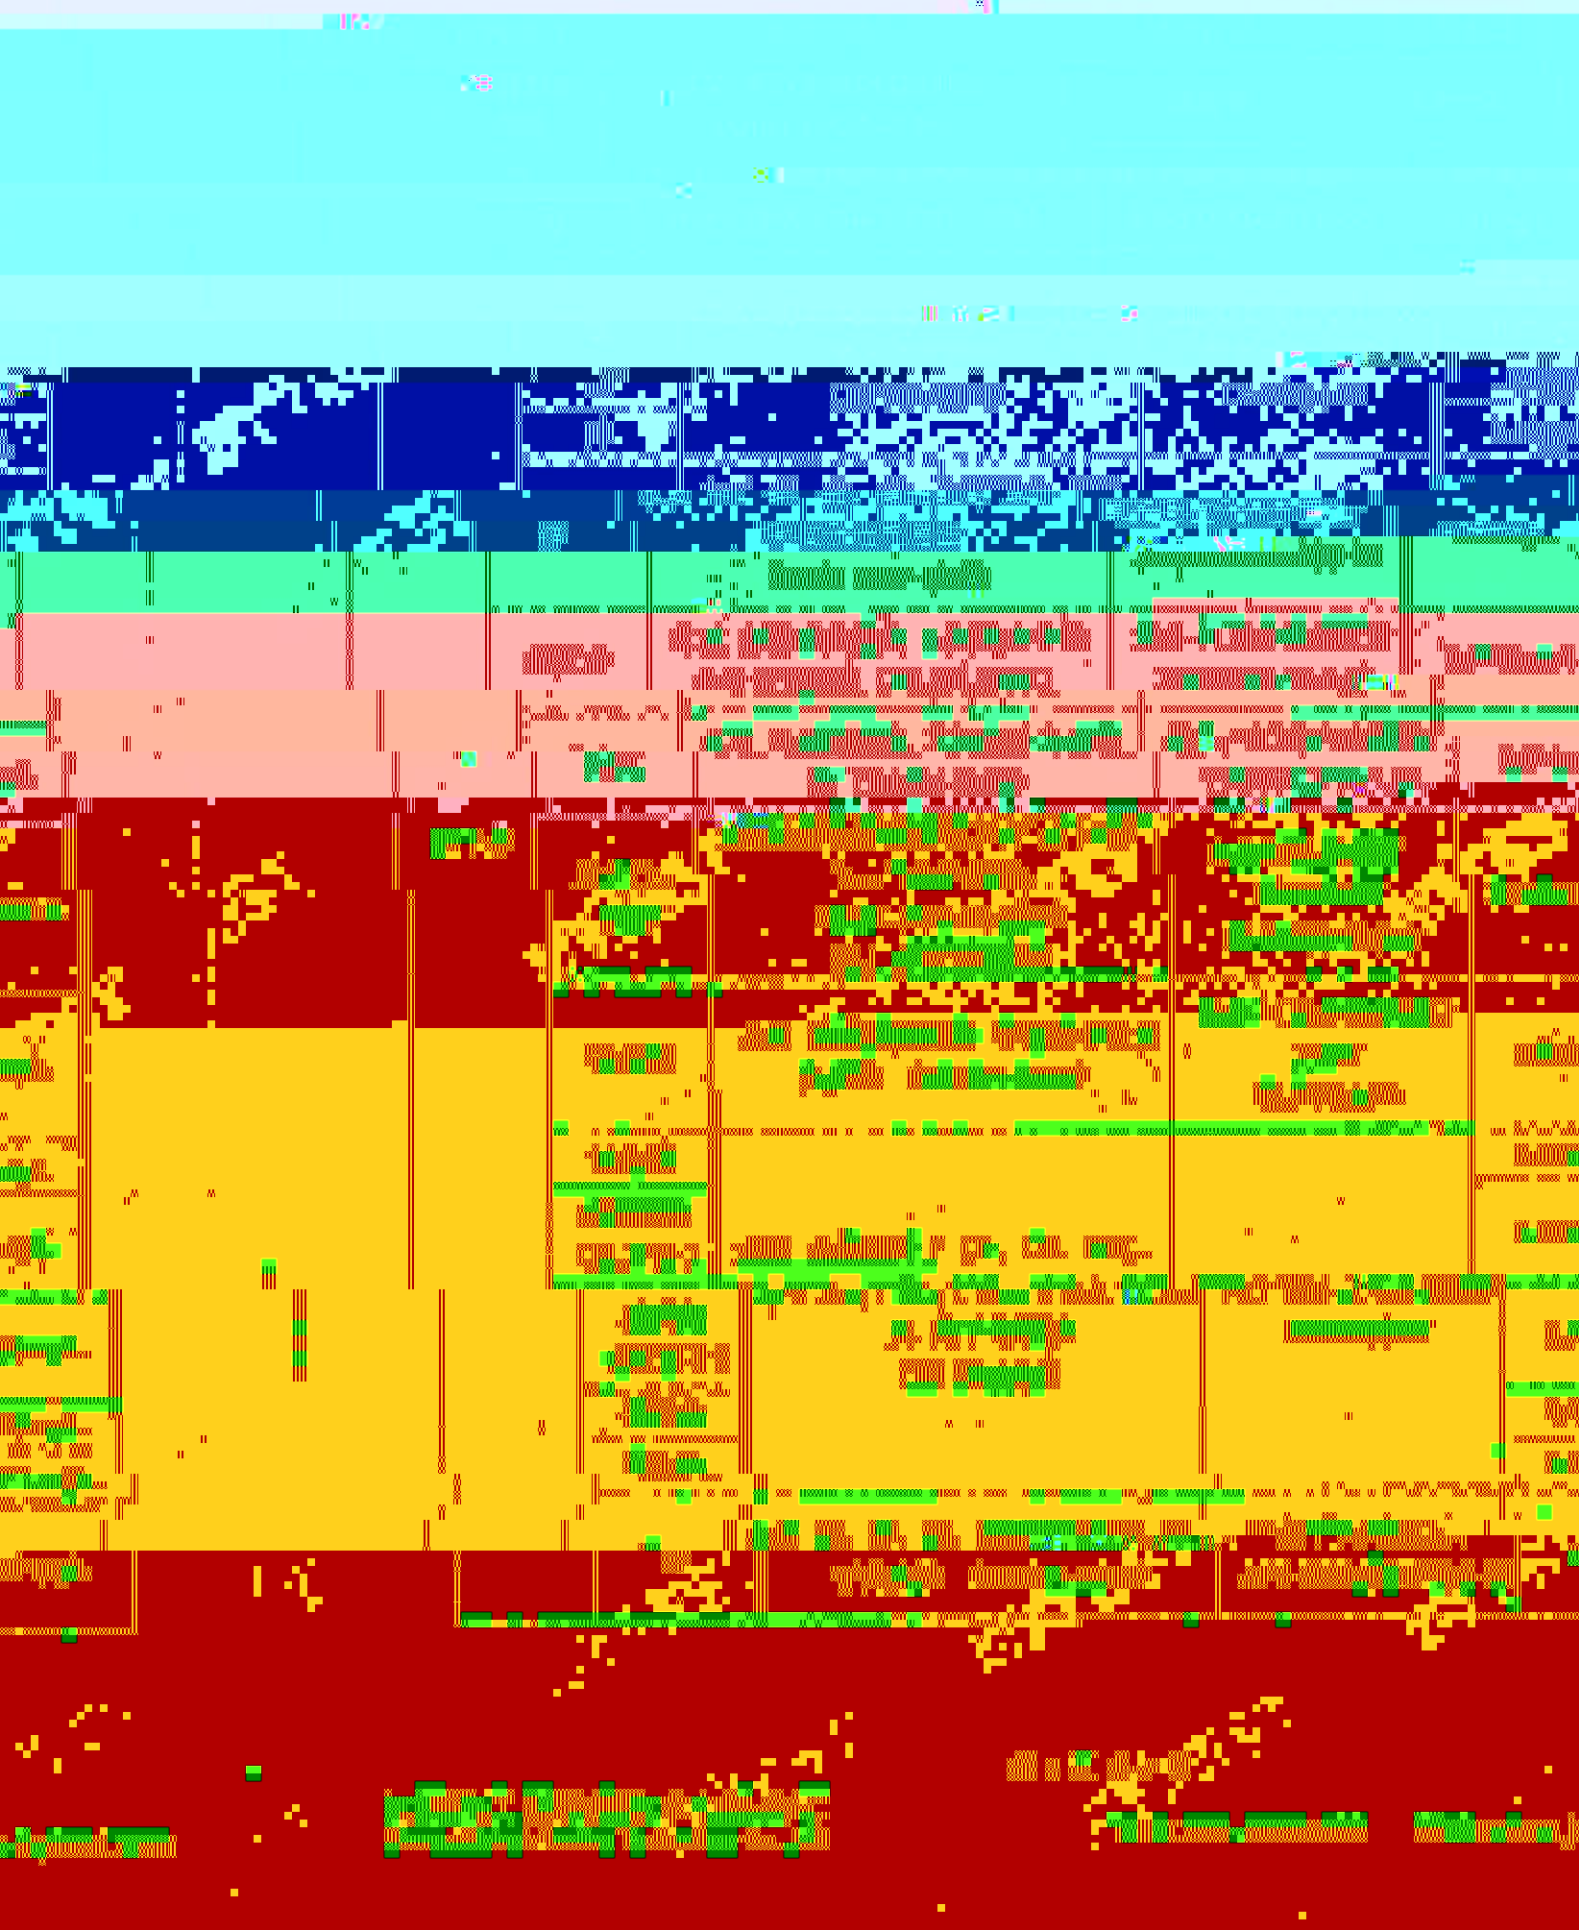


表 3 检测项目、检测方法和检测仪器

序号	检测项目	检测方法	检测仪器	检测限
1	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标	紫外-可见分光光度计		

表 4 检测人员和时间

采样人员	陈文强、倪伟伟	采样时间	2024.03.14
检测人员	郭宇彬、周敏、李波、周伟、苏芬芬、刘俊杰、邵凤、张运浩	分析时间	2024.03.14~2024.03.26

五、参考标准


表 4 检测项目参考标准一览表

序号	检测项目	参考标准
1	1 号点 2 号点	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)

六、检测结果

表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	直送检	委托抽/采样
采样时间	2024.03.14			
采样地点	H0403-01 1#井			
检测项目	GS202403146001	GS202403146002	GS202403146003	标准限值
pH 值（无量纲）	6.5	6.7	6.5	6.5~8.5
总硬度，mg/L	72	43	145	≤450
溶解性总固体，mg/L	59	24	111	≤1000
钙，mg/L	38	15	68	≤200
镁，mg/L	0.18	0.75	0.42	≤1.00
氨氮，mg/L	0.133	0.125	0.258	≤0.50
总大肠菌群（MPN/100mL）	<2	<2	<2	≤3.0
亚硝酸盐（以 N 计），mg/L	0.005	0.005	0.005	≤0.00
硝酸盐（以 N 计），mg/L	0.02	0.06	0.04	≤0.0

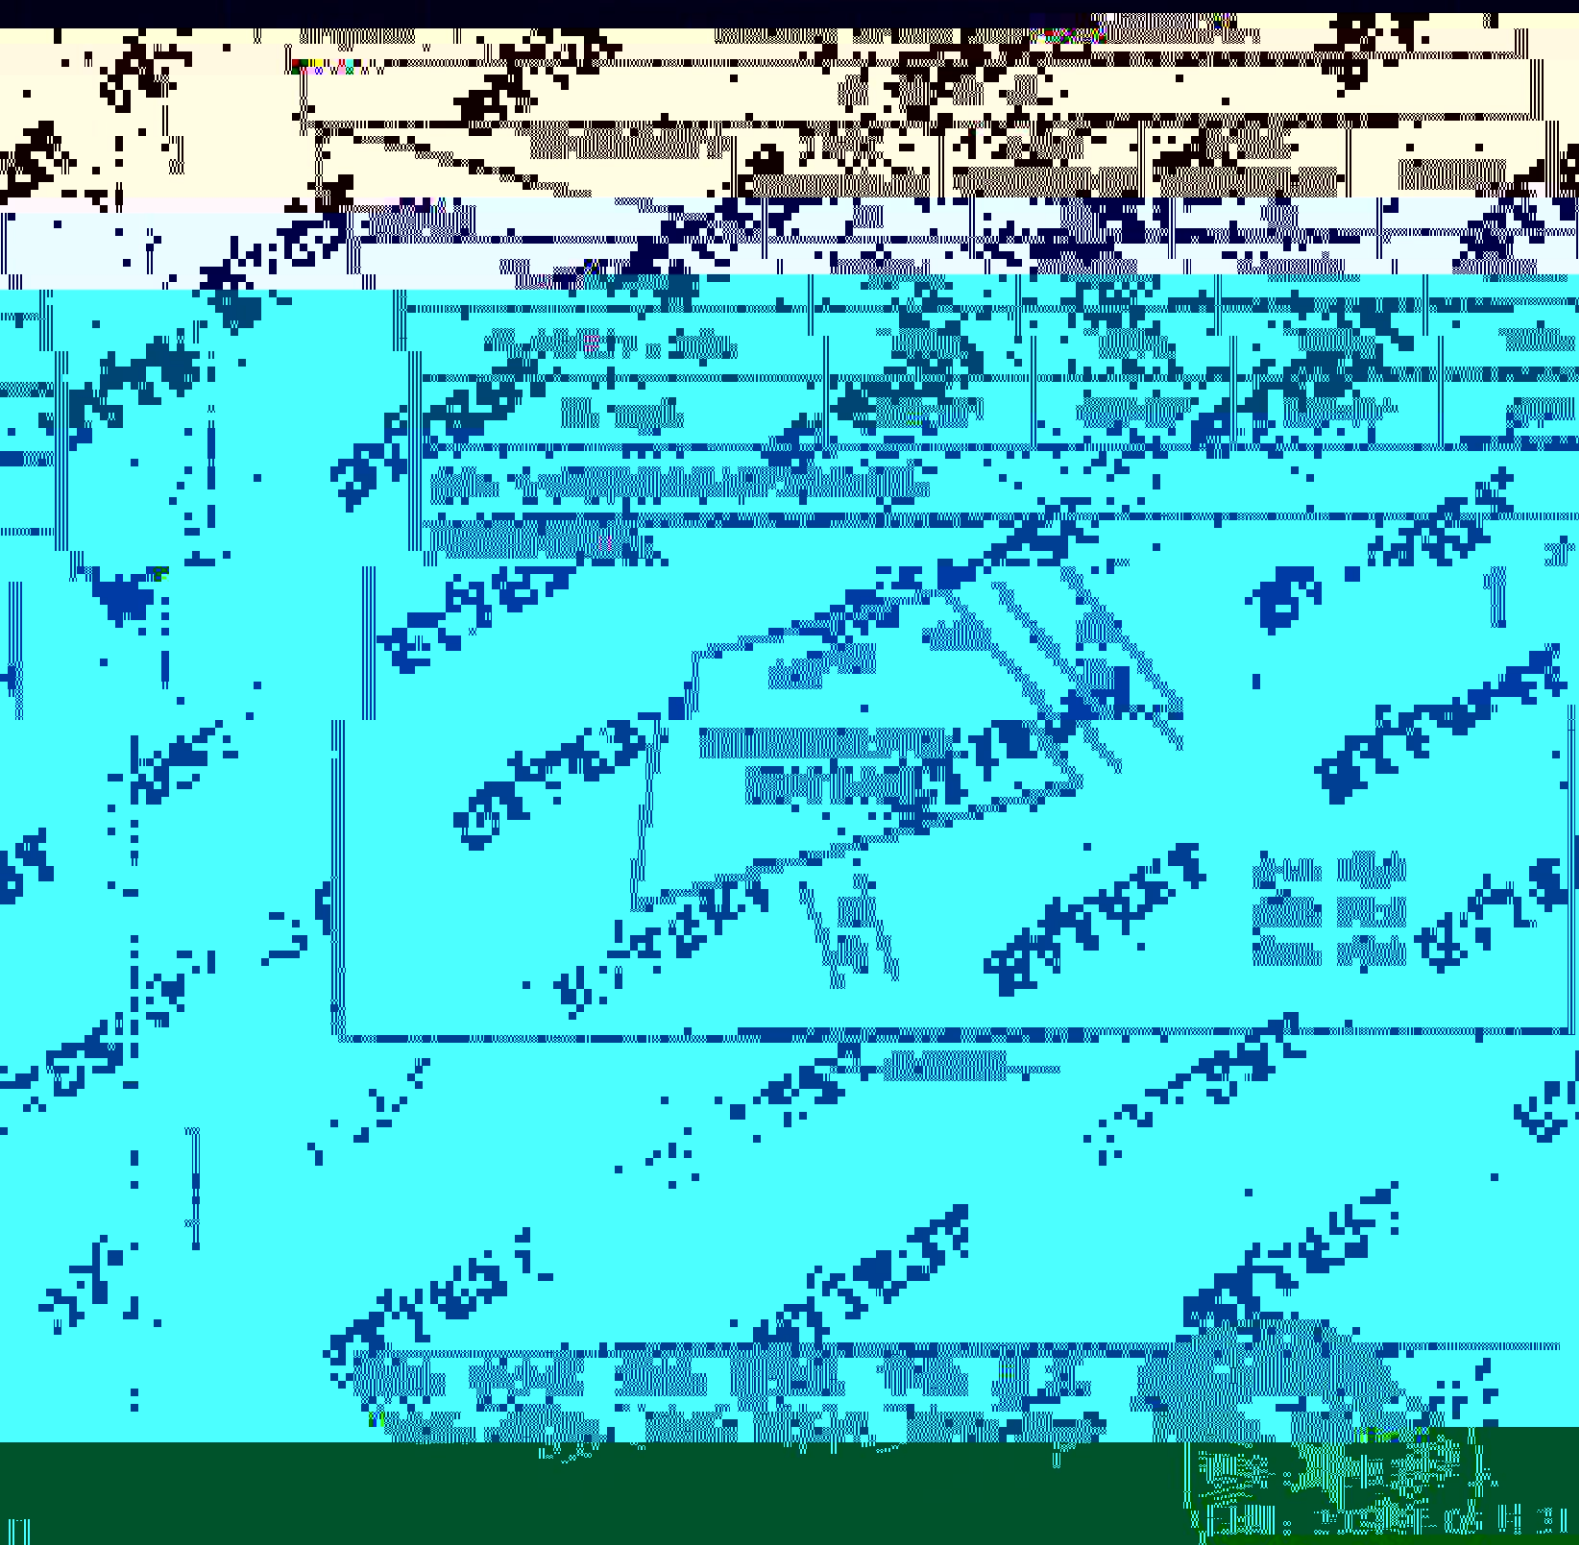



贝源检测
用章