


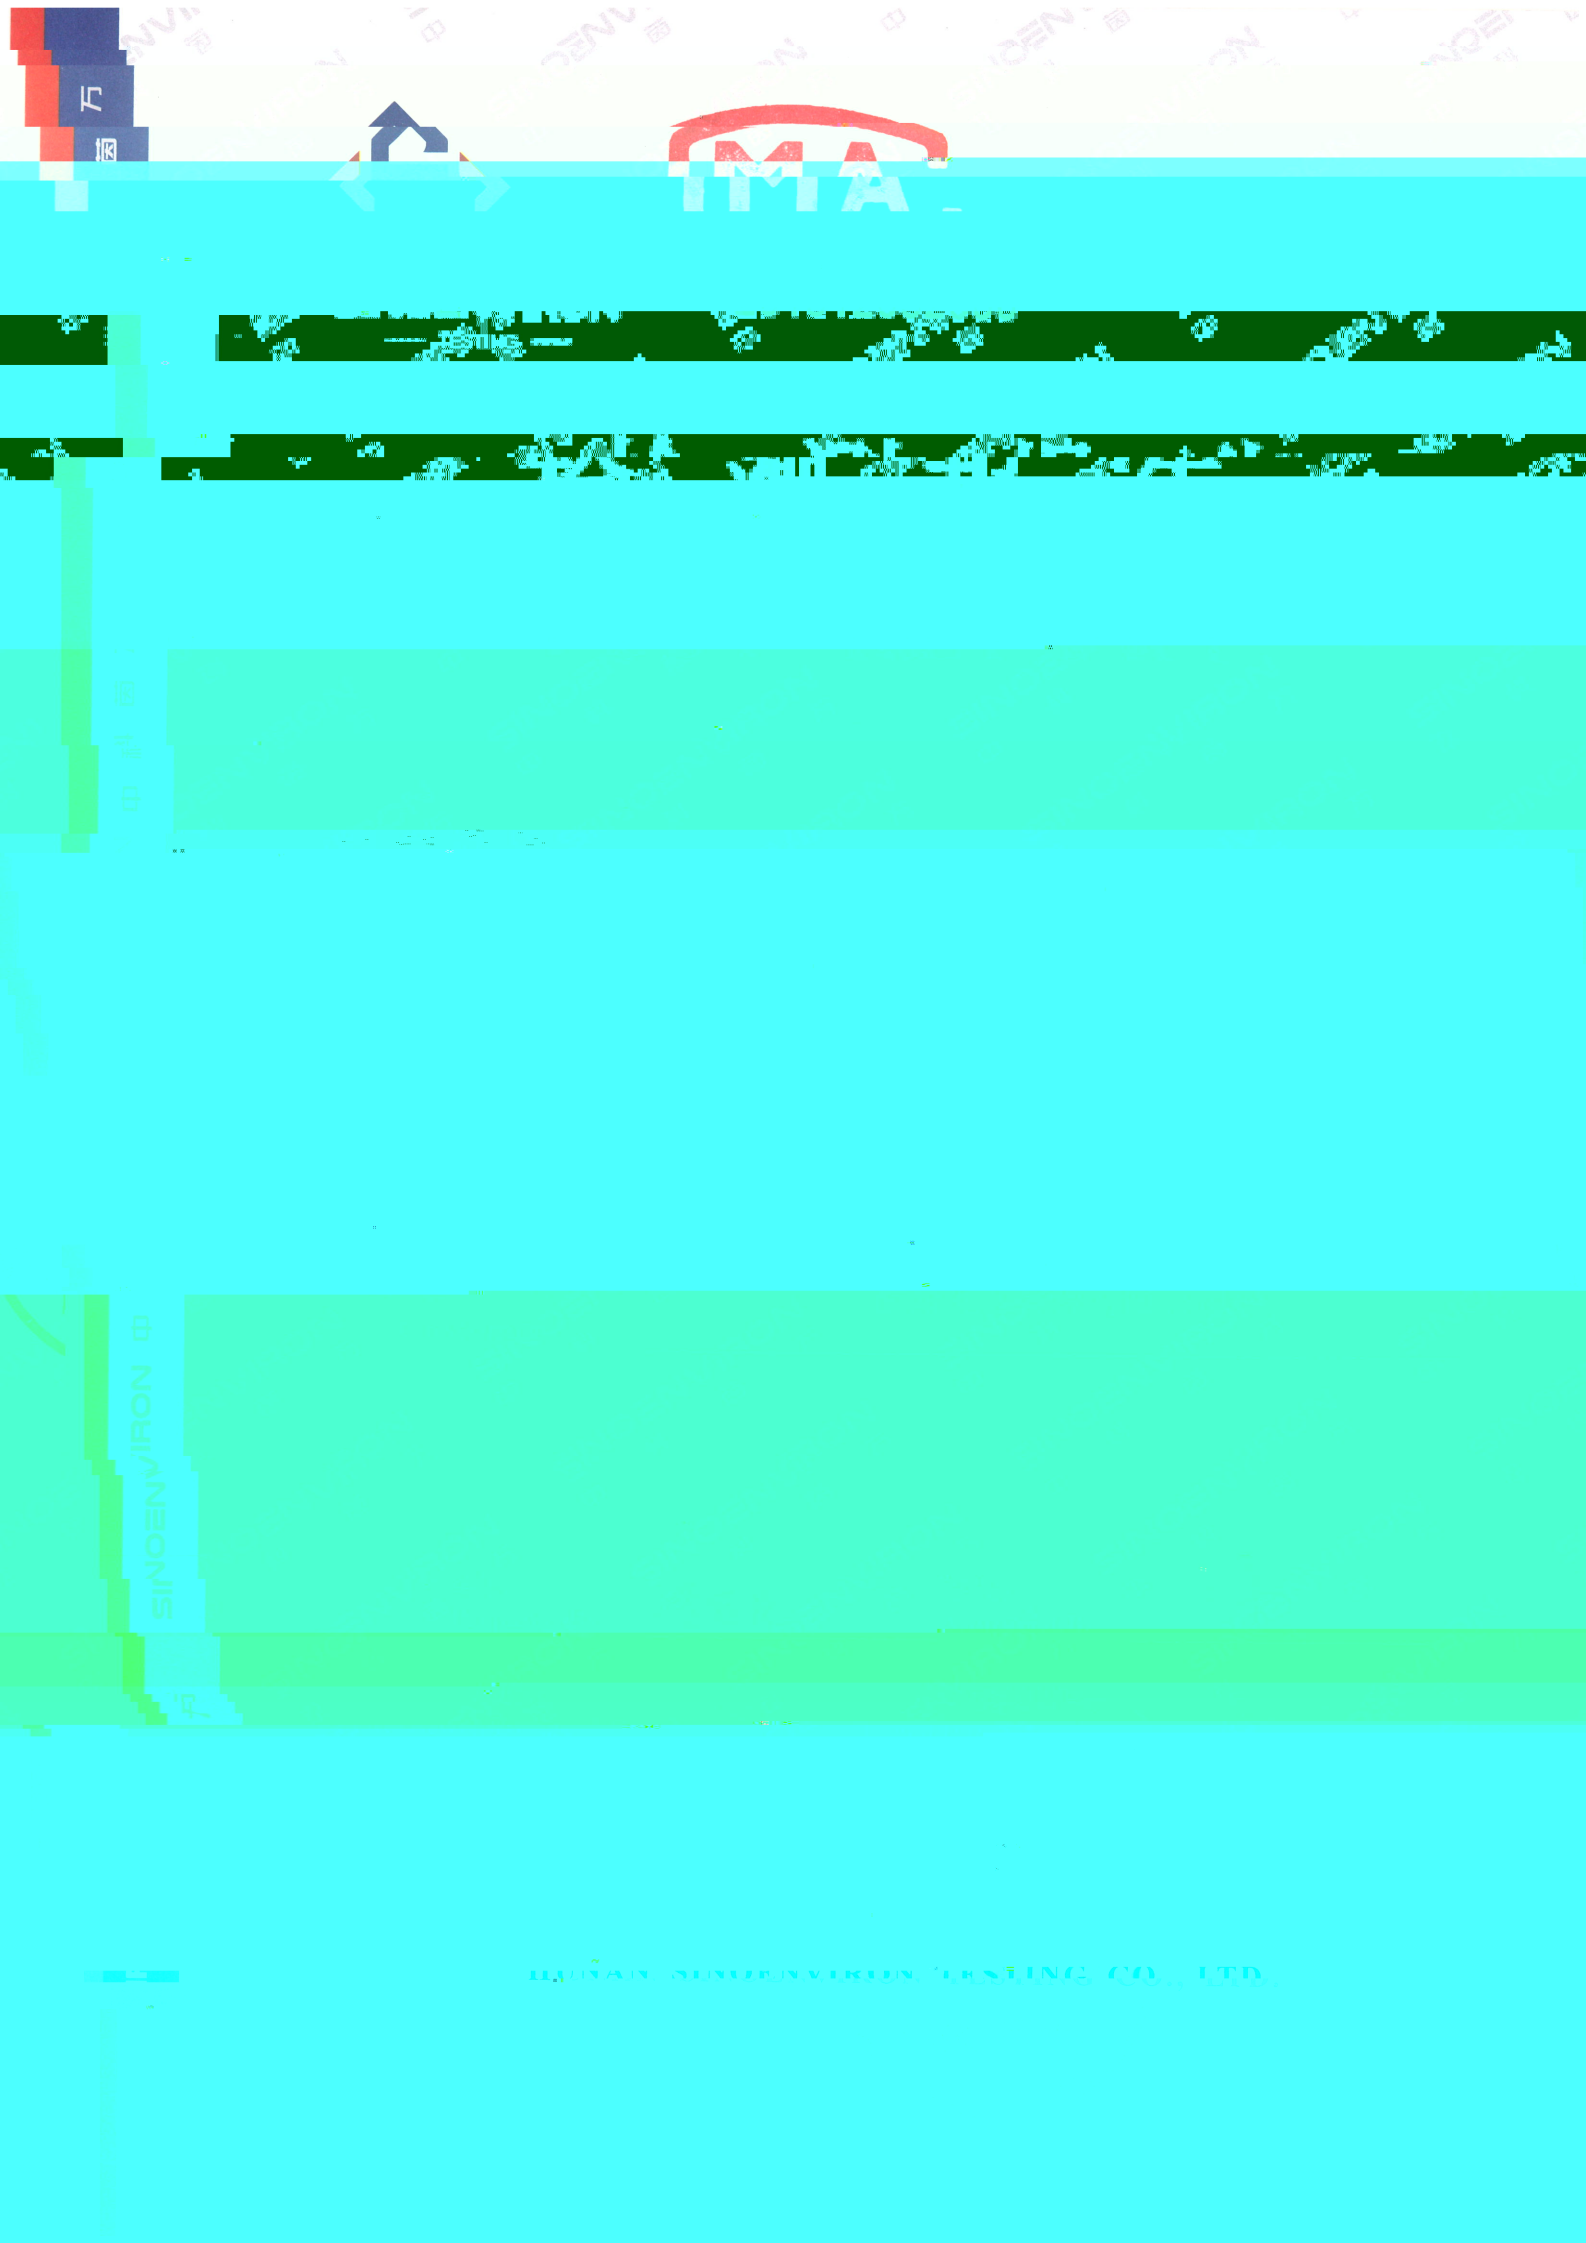

中国铁建

SINOEN/IRON

CHINA SINOEN/IRON HOLDING CO., LTD.

声 明

报告编号: SPSYC202211/5

第2页, 共5页

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”、无授权签发人签字, 一律无效。

2. 未加盖资质认定标志(CMA章)的报告, 检测数据和结果仅供客户内部使用, 对社会不具有证明作用。

3. 报告不得擅自修改、增加或删除, 否则一律无效。

4. 未经公司批准, 不得复制(全文复制除外)报告。

5. 复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

7. 公司不负责采样(如样品是客户提供)时, 检测数据和结果仅适用于客户提供样品, 不承担对送检样品及检测数据真实性负责。



检测报告

报告编号: SENT25021217-5

第 3 页 共 5 页

1. 基本信息

委托单位	湘潭市阳光环保科技有限公司	委托单位	湖南省湘潭市湘潭市雨湖区雨湖街道办事处
地址		地址	潭湾组
委托单位	湘潭市阳光环保科技有限公司	委托单位	湖南省湘潭市湘潭市雨湖区雨湖街道办事处
地址		地址	潭湾组
样品来源	现场采样	采样日期	2025.09.24
检测日期	2025.09.25	备注	/

2. 检测内容

样品类别	采样点位	检测项目	检测频次
废水	雨水排放口	化学需氧量、氨氮、悬浮物	3次/天

3. 分析及仪器

3.1 采样依据

样品类别	采样技术规范	采样仪器名称及编号
废水	《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019、 《水质、样品的保存和管理技术规范》 HJ 493-2009	/

3.2 分析及仪器

检测报告

报告编号：SENT25021217-5

第4页,共5页

4. 检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	单位	检测结果		
				第一组	第二组	第三组
				无色、透明、无 异味、无浮油	无色、透明、无 异味、无浮油	无色、透明、无 异味、无浮油
雨水排放口	2025.09.24	化学需氧量	mg/L	14	25	33
		氨氮	mg/L	0.20212	0.094504	0.087607
		悬浮物	mg/L	3	3	3

本页结束

01



检测报告

报告编号: SINO-2023-08-001

第 5 页 共 6 页

图例 1: 采样点位置示意图

