




231712050363



迅捷检测

检测报告

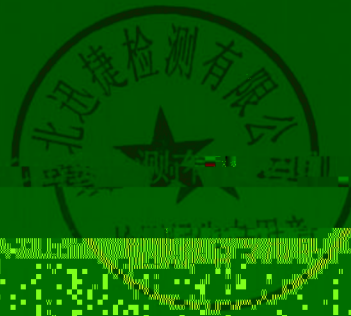

说 明

1.本报告无检测报告专用章，骑缝章无效，无签字人签字无效，无  章不

6.本报告除随检测样品流转外，其他任何途径获得的报告均属无效，检测报告等同类报告
密履行保密义务。

7.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

8.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时限的报告不予收费。

科捷检测技术有限公司

地址：深圳市福田区上梅林路“K” 宝信项目11楼科捷分公司

本报告编制人：

审核人： 曹北 科捷检测有限公司

审核地址： 广东省深圳市福田区上梅林路宝信项目11楼科捷分公司

联系电话： 0755-2770000

邮政编码： 518000



检测报告

一、检测情况

1、项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司2025年9月厂区总排口废水监测

2、项目所在地: 仙桃市循环经济产业园

检测依据和标准

《污水综合排放标准》(GB 8961-1996)

《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB 19923-2004)
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB 19924-2004)
《城市污水再生利用 绿化用水水质》(GB 19925-2004)

《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB 19926-2004)

检测项目	检测地点	检测时间	检测结果	备注
化学需氧量(COD)	厂区总排口	2025年9月1日	120mg/L	符合标准
生化需氧量(BOD)	厂区总排口	2025年9月1日	50mg/L	符合标准
氨氮(NH ₃ -N)	厂区总排口	2025年9月1日	10mg/L	符合标准
总磷(P)	厂区总排口	2025年9月1日	5mg/L	符合标准
总氮(TN)	厂区总排口	2025年9月1日	30mg/L	符合标准
悬浮物(SS)	厂区总排口	2025年9月1日	20mg/L	符合标准
pH值	厂区总排口	2025年9月1日	7.5	符合标准
电导率	厂区总排口	2025年9月1日	150μS/cm	符合标准
氯离子(Cl ⁻)	厂区总排口	2025年9月1日	100mg/L	符合标准
硫酸根(SO ₄ ²⁻)	厂区总排口	2025年9月1日	80mg/L	符合标准

检测结论

废水检测合格且达标

备注: 检测数据仅供参考

检测项目	检测地点	检测时间	检测结果	备注
化学需氧量(COD)	厂区总排口	2025年9月2日	110mg/L	符合标准
生化需氧量(BOD)	厂区总排口	2025年9月2日	45mg/L	符合标准
氨氮(NH ₃ -N)	厂区总排口	2025年9月2日	9mg/L	符合标准
总磷(P)	厂区总排口	2025年9月2日	4mg/L	符合标准
总氮(TN)	厂区总排口	2025年9月2日	28mg/L	符合标准
悬浮物(SS)	厂区总排口	2025年9月2日	18mg/L	符合标准
pH值	厂区总排口	2025年9月2日	7.8	符合标准
电导率	厂区总排口	2025年9月2日	140μS/cm	符合标准
氯离子(Cl ⁻)	厂区总排口	2025年9月2日	95mg/L	符合标准
硫酸根(SO ₄ ²⁻)	厂区总排口	2025年9月2日	75mg/L	符合标准

检测单位: 迅捷检测



报告编号: 迅捷检字[2025]X1175 号

	总磷	mg/L	1.06	0.977	1.05	1.14	8	合格
	动植物油	mg/L	0.66	0.66	0.51	0.36	100	合格

2024) 在 4 个标准限值，计划标准由安托力提供。

三、质量控制

公司采取多项措施对检测全过程进行质量控制,江项检测

[illegible]

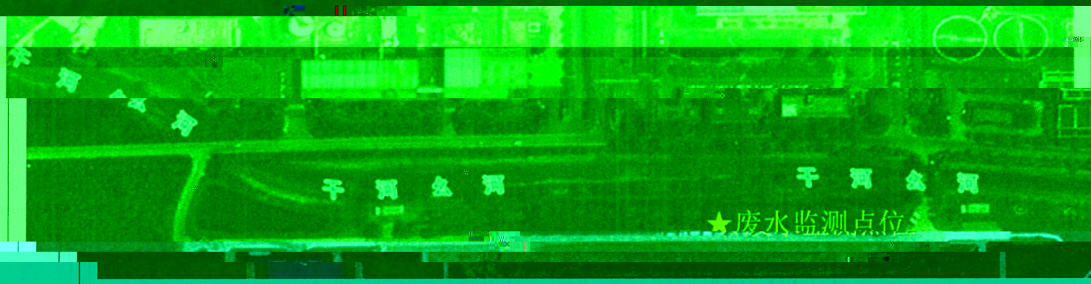


表5 废水质量控制统计表

检测项目	结果评定			
	现场平行	实验室平行	质控样	曲线校核
pH值	合格	合格	合格	合格
化学需氧量	合格	合格	合格	合格
五日生化需氧量	合格	合格	合格	合格
氨氮	合格	合格	合格	合格
总磷	合格	合格	合格	合格
石油类	合格	合格	合格	合格

表6 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
化学分析	总磷	重量法 GB/T1901-89	电子天平	XJF X002-04	4mg/L



附图 2 现场监测点位图



★DW001 厂区总排口

报告结束

编制

白晓

审核

王成

检测

杨永莉