



2371250365



迅捷检测

检测报告


迅捷检字[2025]X1040号

湖北迅捷检测有限公司

检测类别

委托检测

湖北迅捷检测有限公司

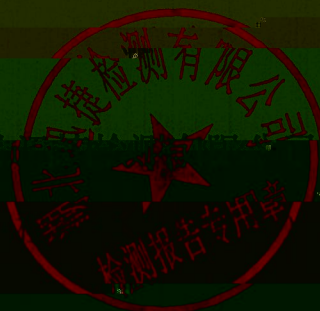

说 明

1 本报告无检测依据国家、行业标准，无签字人签字无效：无章，不具备法律效力，仅供参考。

2 本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3 本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责

4 本报告由检测单位出具，检测结果仅供参考，不作为法律依据。

5 本报告复印件，同时附上报告原件并预付复测费。

6 本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件严格保密。

7 本报告符合法律法规和技术文件的规定。

8 如果项目左上角标注“**”，表示该项目为不合格项目。

9 本报告解释权归本公司。

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



检测项目: 水质检测

检测日期: 2025-01-15

检测地点: 广东省广州市

检测人员: 张三

检测单位: 迅捷检测有限公司

检测费用: 1000元

检测时间: 2025-01-15

检测地点: 广东省广州市

检测人员: 张三

检测项目		检测标准		检测结果		检测结论	
水质检测		GB 5749-2006		符合标准		合格	
pH值		6.5-8.5		7.2		合格	
溶解氧		≥5mg/L		6.5		合格	
电导率		≤1500μS/cm		1200		合格	
总硬度		≤450mg/L		380		合格	
氨氮		≤0.5mg/L		0.3		合格	
亚硝酸盐氮		≤0.1mg/L		0.08		合格	
硝酸盐氮		≤10mg/L		8.5		合格	
总磷		≤0.1mg/L		0.09		合格	
总氮		≤1.0mg/L		0.8		合格	
铜		≤0.05mg/L		0.03		合格	
锌		≤0.1mg/L		0.08		合格	
铁		≤0.3mg/L		0.2		合格	
锰		≤0.1mg/L		0.09		合格	
氟化物		≤1.0mg/L		0.8		合格	
氯离子		≤100mg/L		85		合格	
硫酸根		≤100mg/L		90		合格	
重金属		符合标准		符合标准		合格	
微生物		符合标准		符合标准		合格	
有机物		符合标准		符合标准		合格	
悬浮物		≤10mg/L		8		合格	
透明度		≥10cm		12		合格	
色度		≤15度		12		合格	
臭和味		符合标准		符合标准		合格	
肉眼可见物		符合标准		符合标准		合格	
总大肠菌群		≤1000MPN/100mL		800		合格	
耐热大肠菌群		≤100MPN/100mL		80		合格	
大肠埃希氏菌		≤10MPN/100mL		8		合格	
沙门氏菌		≤1MPN/100mL		0		合格	
志贺氏菌		≤1MPN/100mL		0		合格	
金黄色葡萄球菌		≤1MPN/100mL		0		合格	
铜绿假单胞菌		≤1MPN/100mL		0		合格	
军团菌		≤1MPN/100mL		0		合格	
隐孢子虫		≤1MPN/100mL		0		合格	
贾第虫		≤1MPN/100mL		0		合格	
弓形虫		≤1MPN/100mL		0		合格	
卡氏肺囊虫		≤1MPN/100mL		0		合格	
阿米巴原虫		≤1MPN/100mL		0		合格	
真菌		≤1MPN/100mL		0		合格	
藻类		≤1MPN/100mL		0		合格	
原生动物		≤1MPN/100mL		0		合格	
病毒		≤1MPN/100mL		0		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
贾第虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
弓形虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
卡氏肺囊虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
阿米巴原虫总数		≤1CFU/mL		0		合格	
真菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
藻类总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
原生动物总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
病毒总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
细菌总数		≤100000CFU/mL		80000		合格	
霉菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
酵母菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
大肠杆菌总数		≤1000CFU/mL		800		合格	
沙门氏菌总数		≤100CFU/mL		80		合格	
志贺氏菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
金黄色葡萄球菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
铜绿假单胞菌总数		≤10CFU/mL		8		合格	
军团菌总数		≤1CFU/mL		0		合格	
隐孢子虫总数		≤1CFU/mL		0			



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X1040 号

表 3-1 ©DA002 (2#排气筒) 有组织废气检测结果表

检测项目	检测结果			测定 均值	标准 限值	检测 结论
	④DA002（2#排气筒）					
	第一次	第二次	第三次			
排气筒高度（m）	80					
烟道截面积（m²）	1.5394					
烟气平均温度（℃）	145.6	150.6	151.8			



昆明检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X1040号

表 3-2 ©DA002(2#排气筒)有组织废气检测结果表

	第一次	第二次	第三次				
排气筒高度 (m)	80						
烟道截面积 (m ²)	1.5394						
烟气平均温度 (°C)	145.5	149.5	151.3				
烟气平均流速 (m/s)	1.51	1.58	1.44				

	烟气流量 (m ³ /h)	83681	87560	79801				
	标态干烟气量 (m ³ /h)	42466	43943	39369				
	实测排放浓度 (mg/m ³)	1.61	0.85	1.39	1.28	/	/	
氯化氢	基准氧含量排放浓度	1.41	0.73	1.27	1.14	60	合格	


	排放速率 (kg/h)	3.84×10 ⁻³	3.79×10 ⁻³	3.47×10 ⁻³	3.35×10 ⁻³			
	检测排放浓度 (mg/m ³)	7.59×10 ⁻³	6.74×10 ⁻³	6.70×10 ⁻³	7.04×10 ⁻³			
合格	基准氧含量排放浓度 (mg/m ³)	6.66×10 ⁻³	5.77×10 ⁻³	6.21×10 ⁻³	6.21×10 ⁻³	/	/	
	排放速率 (kg/h)	3.22×10 ⁻⁴	2.96×10 ⁻⁴	2.67×10 ⁻⁴	2.95×10 ⁻⁴	/	/	
	实测排放浓度 (mg/m ³)	4.16×10 ⁻²	3.88×10 ⁻²	4.08×10 ⁻²	4.04×10 ⁻²	/	/	
	基准氧含量	4.55×10 ⁻²	4.22×10 ⁻²	4.75×10 ⁻²	4.71×10 ⁻²			

注:

1. 本表数据来源于《昆明市工业废气排放监测技术规范》(DB53/T 1000-2019)。

2. 本表数据仅供参考。

3. 本表数据仅供参考。

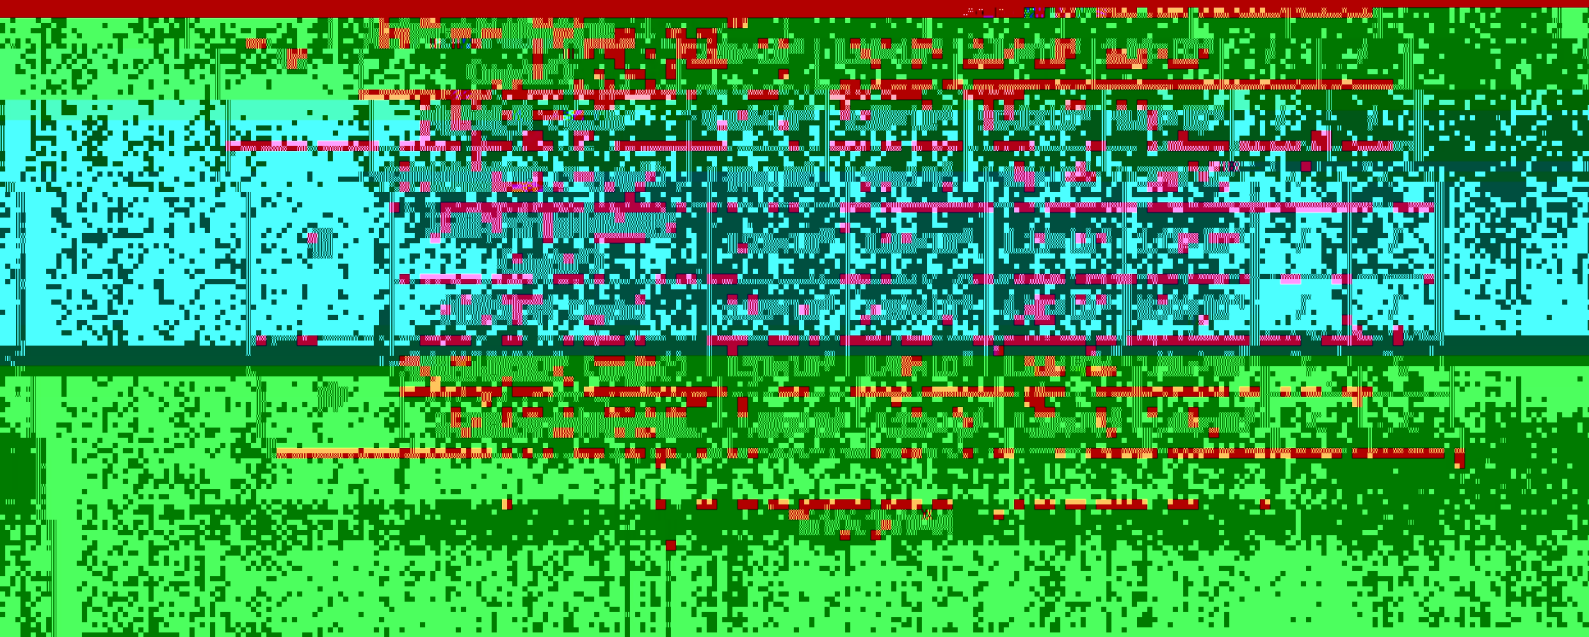



报告编号: 迅捷检字[2025]J01040号

锡	(mg/m^3)						
	排放速率 (kg/h)	7.26×10^5	6.50×10^5	6.50×10^5	6.75×10^5	/	/
	实测排放浓度 (mg/m^3)	4.14×10^2	3.99×10^2	5.05×10^2	4.39×10^2	/	/
	基准氧含量排放浓度 (mg/m^3)	3.63×10^2	3.42×10^2	4.62×10^2	3.89×10^2	/	/
	排放速率 (kg/h)	1.76×10^{-3}	1.75×10^{-3}	1.99×10^{-3}	1.83×10^{-3}	/	/
砷	实测排放浓度 (mg/m^3)	1.39×10^{-3}	1.03×10^{-3}	1.14×10^{-3}	1.19×10^{-3}		
	基准氧含量排放浓度	1.22×10^{-3}					

锡、砷、铜、铬、镍及其化合物合计							
排放速率 (kg/h)							
排放速率 (kg/h)							
排放速率 (kg/h)							

铊	实测排放浓度 (mg/m^3)	ND	ND	ND	ND	/	/
	基准氧含量排放浓度 (mg/m^3)	/	/	/	/	/	/
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	/
镉	实测排放浓度 (mg/m^3)	3.18×10^{-3}	2.77×10^{-3}	2.65×10^{-3}	2.87×10^{-3}	/	/
	基准氧含量排放浓度 (mg/m^3)	2.79×10^{-3}	2.37×10^{-3}	2.42×10^{-3}	2.53×10^{-3}	/	/
	排放速率 (kg/h)	1.35×10^{-4}	1.22×10^{-4}	1.04×10^{-4}	1.20×10^{-4}	/	/
汞、砷、铜、铬、镍及其化合物合计	实测值 (mg/m^3)	/	/	/	0.110	/	/
汞、砷、铜、铬、镍及其化合物合计	基准氧含量测定值 (mg/m^3)	/	/	/	9.71×10^{-2}	1.0	合格

注: 本报告仅对送检样品负责, 不对检测结果负责。

第 10 页 共 10 页



《环境水质监测分析方法》、《环境监测质量管理技术导则》(GB/T19001-2001)、《环境监测质量保证技术导则》(HJ630-2011)采用空白样、平行样、曲线校核等进行质量控制。

表 1 慶元縣主要經濟作物統計表

The diagram illustrates the experimental setup. A participant is seated at a table, looking at a video screen. A video camera is positioned above the screen. A light source is positioned to the left of the screen. A target is positioned on the screen. A ruler is placed on the table. A scale bar is shown at the bottom right.

[illegible]

Year	1998	1999	2000
1998	1998	1998	1998
1999	1999	1999	1999
2000	2000	2000	2000

[illegible]



砷	合格	合格
铅	合格	合格
铬	合格	合格
铜	合格	合格
锰	合格	合格
镍	合格	合格
钒	合格	合格

注: “——” 表示根据检测标准无法评价或不需要评价。

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表6。

表6 检测项目分析方法、检出限一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
------	------	------	------	------	-----



迅捷检测 报告编号: 迅捷检字[2025]X1040 号

		子体质谱法 HJ 657-2013 及 修改单	电感耦合等离子体 体质谱仪			
		空气和废气 颗粒物中铅等金	ICP-MS 7800 型			

		子体质谱法 HJ 657-2013 及 修改单	电感耦合等离子体 体质谱仪			
		空气和废气 颗粒物中铅等金	ICP-MS 7800 型			
		属元素的测定电感耦合等 子体质谱法 HJ 657-2013 及 修改单	电感耦合等离子 体质谱仪			XJJ X01

湖北迅捷检测有限公司



附图 1 监测点位示意图

