231712050363

2023年4月厂区总排口废水监测

委托单位：仙桃绿色产业园污水处理有限公司

2023年4月11日

湖北讯捷检测有限公司

迅捷检测

说 明

1.本报告无检验[illegible]

[illegible]

[illegible]法规和技术文件的规定。

10.如果项目左上角标注[illegible]，表示该项目为本公司分包项目[illegible]

检测报告

一、检测情况

1、项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司 2025 年 4 月厂区总排口废水监测

2、项目所在地：仙桃市循环经济产业园

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

4、联系方式：18307284799

5、采样时间：2025 年 4 月 2 日

检测基本情况见表 1，样品信息见表 2，监测点位示意图见附图 1，现场监测点位图见附图 2。

表 1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
废水	★DW001 厂区总排口	E113.392289° N30.343775°	pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氮氮、动植物油	检测 4 天，检测 4 次

表 2 废水样品信息一览表

采样时间	检测点位	检测频次	样品性状	样品编号
		第一次	无色、透明、无气味、无浮油	S250402911
		第二次	无色、透明、无气味、无浮油	

五日生化需氧量	mg/L	9.6	8.7	9.3	9.3	150	合格

	总磷	mg/L	1.62	1.10	1.17	1.33	8	合格

表5 废水质量控制统计表

检测项目	结果评定		
	现场平行	实验室平行	质控样
pH值	合格	/	合格
化学需氧量	合格	合格	合格
五日生化需氧量	合格	合格	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	GB 11893-89	[illegible]度计		
[illegible]	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	DM600型红外分光测油仪	XJEX013-01	0.06mg/L

附图 1 监测点位示意

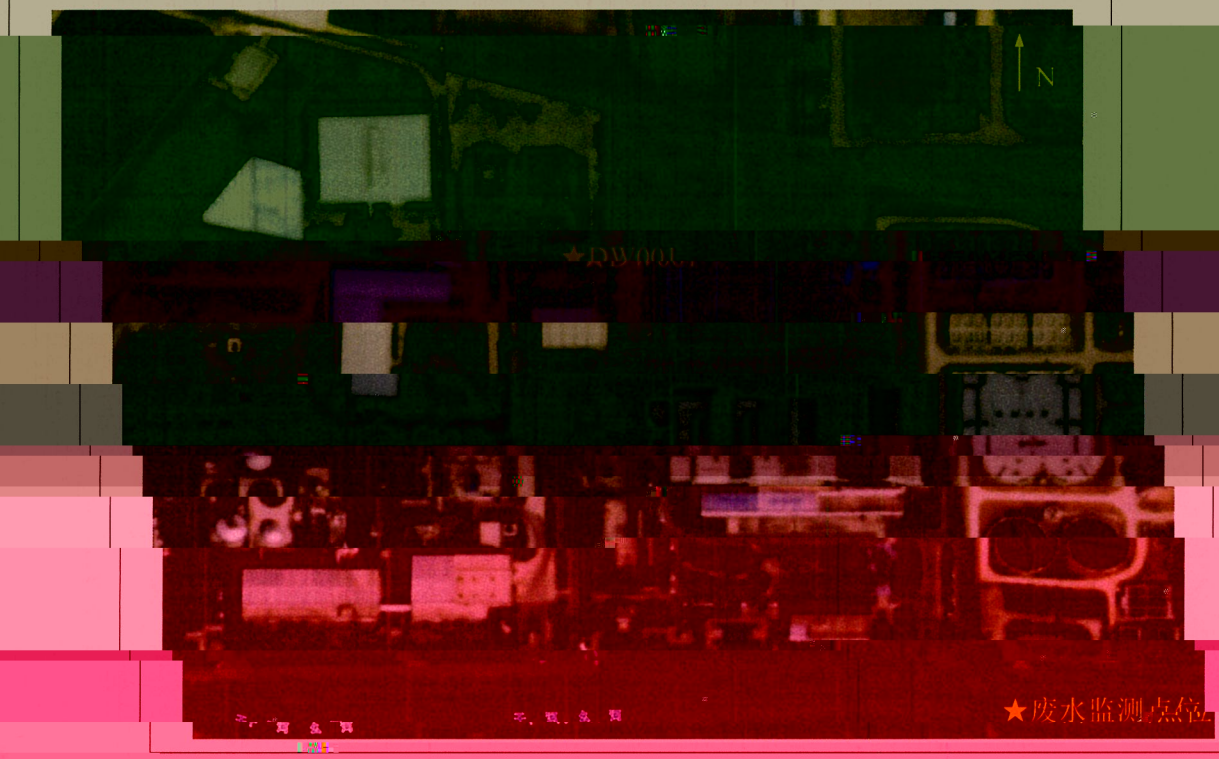

附图 2 现场监测点位图

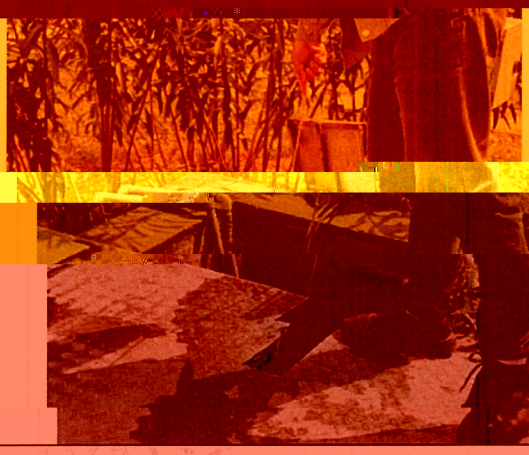

****报告结束****

编制：[illegible] 审核：[illegible] 签发：[illegible]

日期：2025.04.11 日期：2025.4.4 日期：2025.4.11